



Ciudad de México, a 20 de julio de 2021

Asunto: Autorización de poda de 2 (dos) árboles en Vía Pública

ACUSE

LIC. MARIO RICARDO RODRÍGUEZ COCA
Coordinador de Operación, Parques y Jardines
Alcaldía Álvaro Obregón
PRESENTE

21 JUL 2021
Lilia
COORDINADOR DE OPERACIÓN
PARQUES Y JARDINES
12:12 p

En observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de 2019, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines a que haya lugar.

Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, y en atención a la solicitud del [REDACTED] ingresada ante este Órgano Político Administrativo en fecha **24 de noviembre de 2020** a la que se le fue asignado el número de **241120588465 de SUAC** donde solicita poda de árboles, ubicado en [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha **19 de abril del 2021**, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha **19 de abril del 2021**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Número de SUAC 241120588465

Página 1 de 3



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / Y CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA MT	DAP CM	DIÁMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100 m)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>	[REDACTED]	Vía pública frente al No. 94	09	80	08	Susceptible de mejora	Buena	21 a 40 años	De 5 a 19	Sociocultural, estético	Malla electrificada de casa habitación	PODA DE ACLAREO DE COPA	Árbol con la copa desbalanceada, rama codominante con la corteza incluida, brotes epicórmicos, crecimiento reprimido ya que se encuentra ahorcado por banqueta, cerca de barda de colindancia la copa y las ramas están pegadas a la malla electrificada por lo que se requiere de la poda. El árbol presenta podas para liberación de cableado eléctrico.
2	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>	[REDACTED]	Vía pública frente al No. 94	13	85	12	Susceptible de mejora	Buena	21 a 40 años	De 5 a 19	Sociocultural, estético	Malla electrificada de casa habitación	PODA DE ACLAREO DE COPA	Árbol con la copa desbalanceada, rama codominante con la corteza incluida, brotes epicórmicos, crecimiento reprimido ya que se encuentra ahorcado por banqueta, cerca de barda de colindancia la copa y las ramas están pegadas a la malla electrificada por lo que se requiere de la poda. El árbol presenta podas para liberación de cableado eléctrico.

III. Se dictaminó procedente la poda de 2 (dos) árboles de la especie *Ficus retusa* que se yerguen en vía pública, sita en [REDACTED] de esta Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

IV. Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve:

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150

Correo: sustentabilidad@aao.gob.mx

Tel: 52736653 Número de SUAC 241120588465

Página 2 de 3





PRIMERO.- Se le **AUTORIZA** a la Coordinación de Operación, Parques y Jardines de esta Alcaldía de acuerdo con su programación la **poda de 2 (dos) árboles** de la especie ***Ficus retusa*** que se yerguen en vía pública, sita en [REDACTED] **Alcaldía Álvaro Obregón.**

SEGUNDO.- Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

Así lo autoriza y firma Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Con fundamento en el "Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante", publicado el 22 de febrero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

HMS/DLBD/AECP/lsv/mcos*



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Tirso Tomas Garcia Ramirez	FOLIO:	SUAC- 241120588465	UBICACIÓN
FECHA:	19 de abril de 2021	HORA:	14:15 hrs	Vía publica
DIRECCIÓN				DICTAMEN NO. 543

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES 100m	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>		Vía Publica frente al No. 94	09	80	08	Susceptible de mejora	Buena	21 a 40 años	De 5 a 19	Sociocultural, estético.	Malla electrificada de casa habitación	Poda de aclareo de copa	Árbol con la copa desbalanceada, rama codominante con la corteza incluída, brotes epicórmicos, crecimiento reprimido ya que se encuentra ahorcado por banquetta, cerca de barda de colindancia la copa y las ramas están pegadas a la malla electrificada por lo que se requiere de la poda. El árbol presenta podas para liberación de cableado eléctrico
2	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>		Vía Publica frente al No. 94	13	85	12	Susceptible de mejora	Buena	21 a 40 años	De 5 a 19	Sociocultural, estético.	Malla electrificada de casa habitación	Poda de aclareo de copa	Árbol con la copa desbalanceada, rama codominante con la corteza incluída, brotes epicórmicos, crecimiento reprimido ya que se encuentra ahorcado por banquetta, cerca de barda de colindancia la copa y las ramas están pegadas a la malla electrificada por lo que se requiere de la poda. El árbol presenta podas para liberación de cableado eléctrico

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118, Fracción I y III. NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales 6., 6.3., 6.3.2., 6.4., 6.4.2., 6.4.2.1., 6.4.2.1.3 y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado. El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender

Dictamino

Raúl Barcenas Aquino
(DICTAMINADOR TÉCNICO DE ARBOLADO URBANO)

Aut 0371/2021

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.


Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:
Tels.: 5273-6653




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Tírso Tomas Garcia Ramirez	FOLIO:	SUAC- 241120588465	UBICACIÓN
FECHA:	19 de abril de 2021	HORA:	14:15 hrs	Vía publica
DIRECCIÓN	[REDACTED]			DICTAMEN NO. 543

Archivo fotográfico

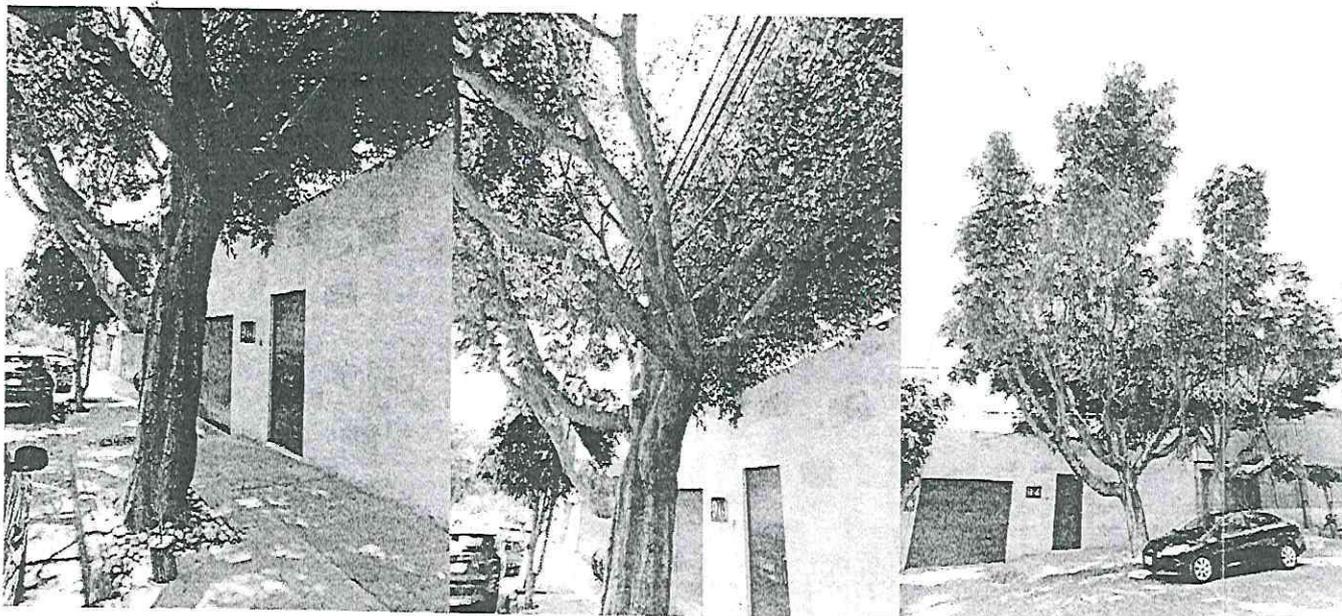

Arbol 01

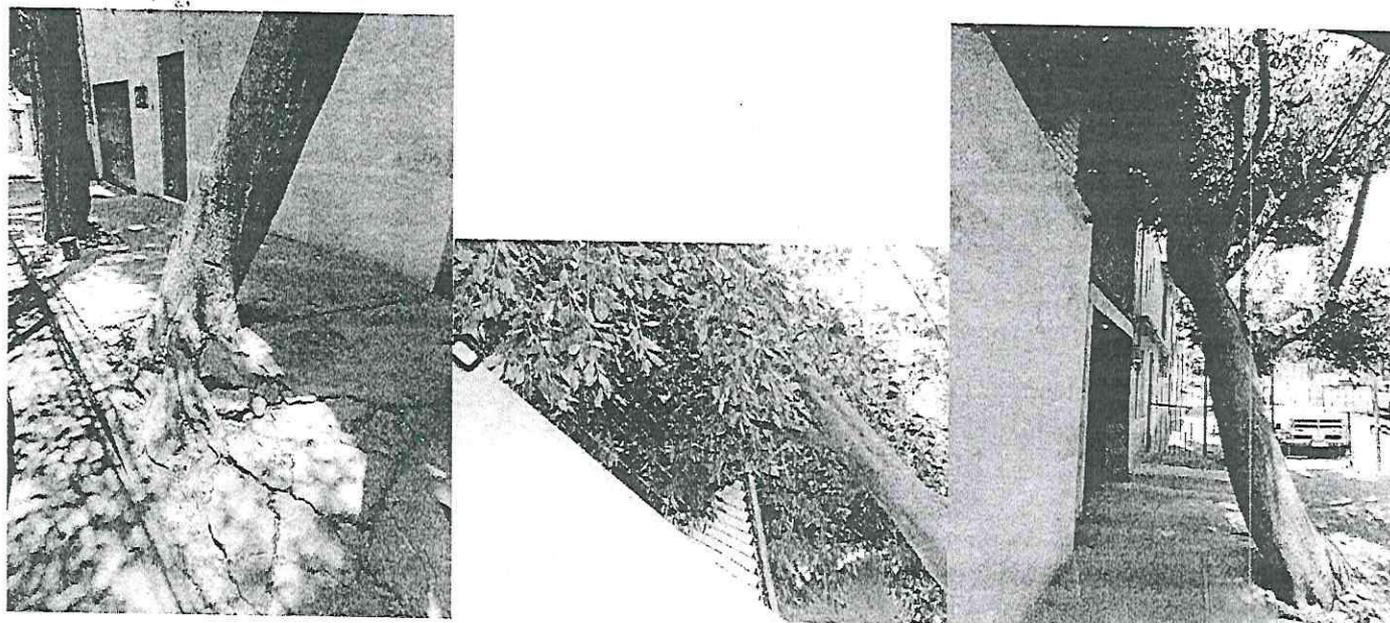

Arbol 02

Alcaldía Álvaro Obregón, por todos, para todos.

Av. Canario Esq. Calle 10, Col. Tolteca, C.P. 01150
 Correo: hmedina.sustentabilidaddao@gmail.com Página web:
 Tels.: 5273-6653

Versión: 05012021



Antes de imprimir, piense en la naturaleza, hagamos cultura de usar papel reciclado.

